



Elanslutning

Se kapitel 3.1 "Cirkulationssystemet" ang installationsanvisningar

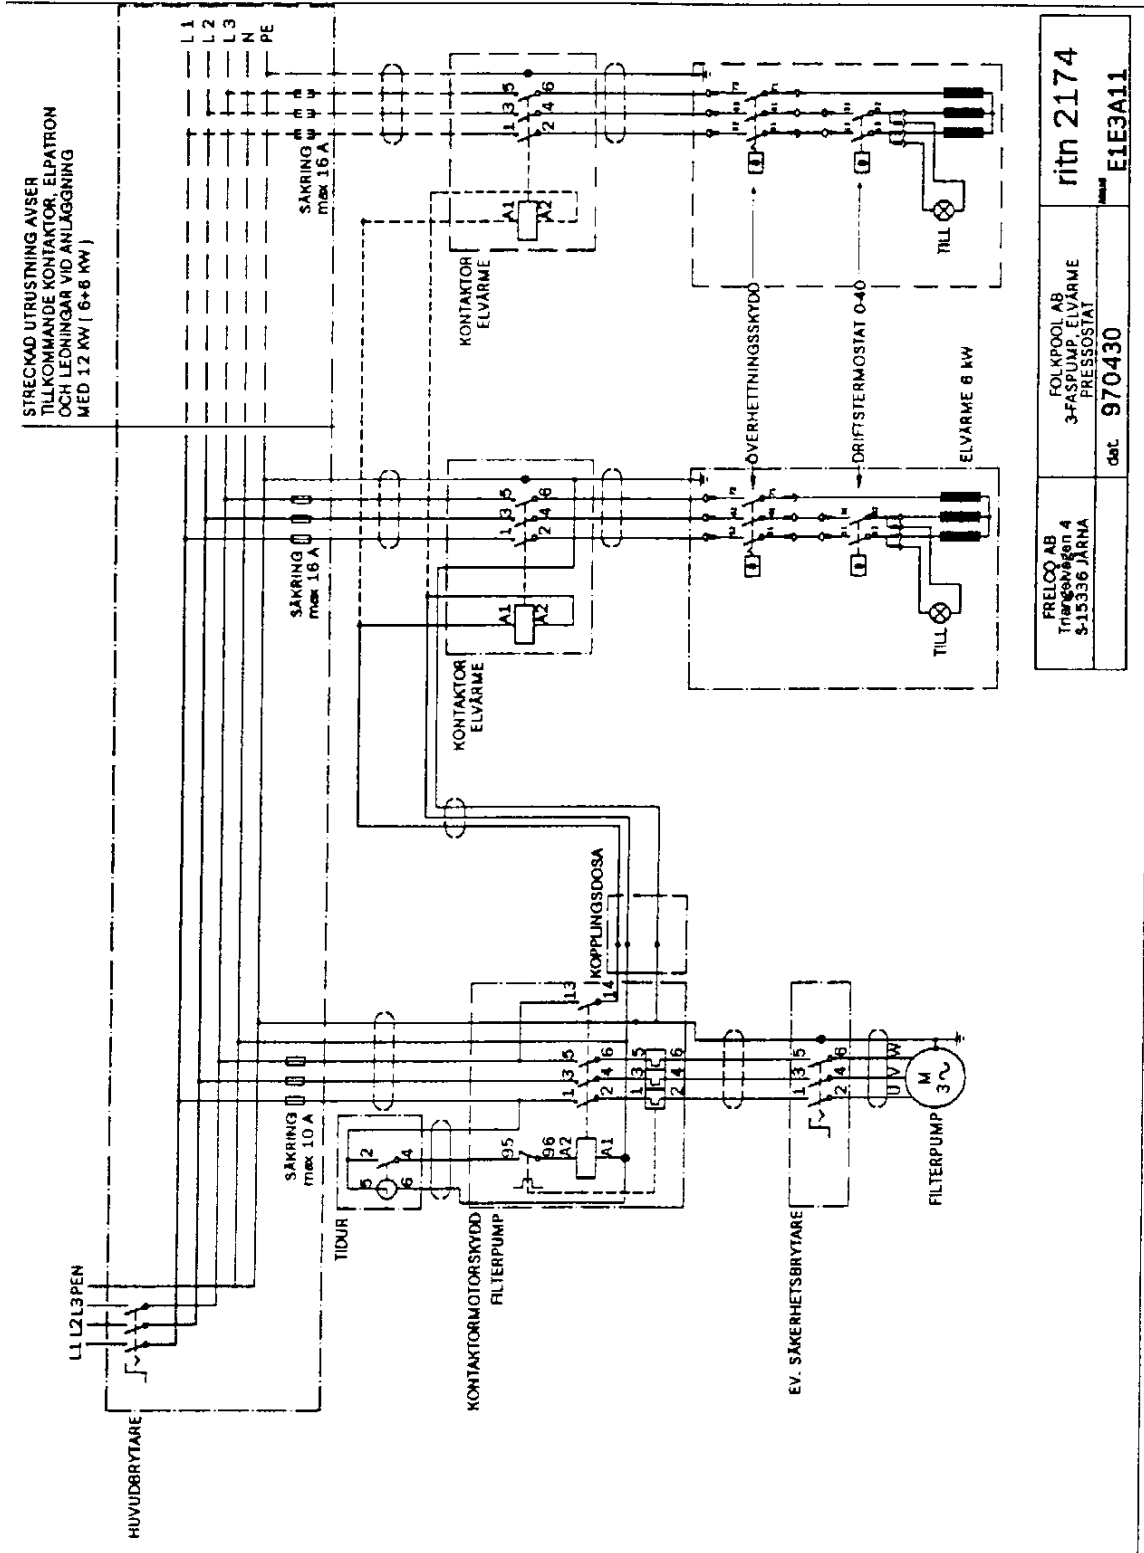

Om anläggningen förses med pressostat används schema 2173

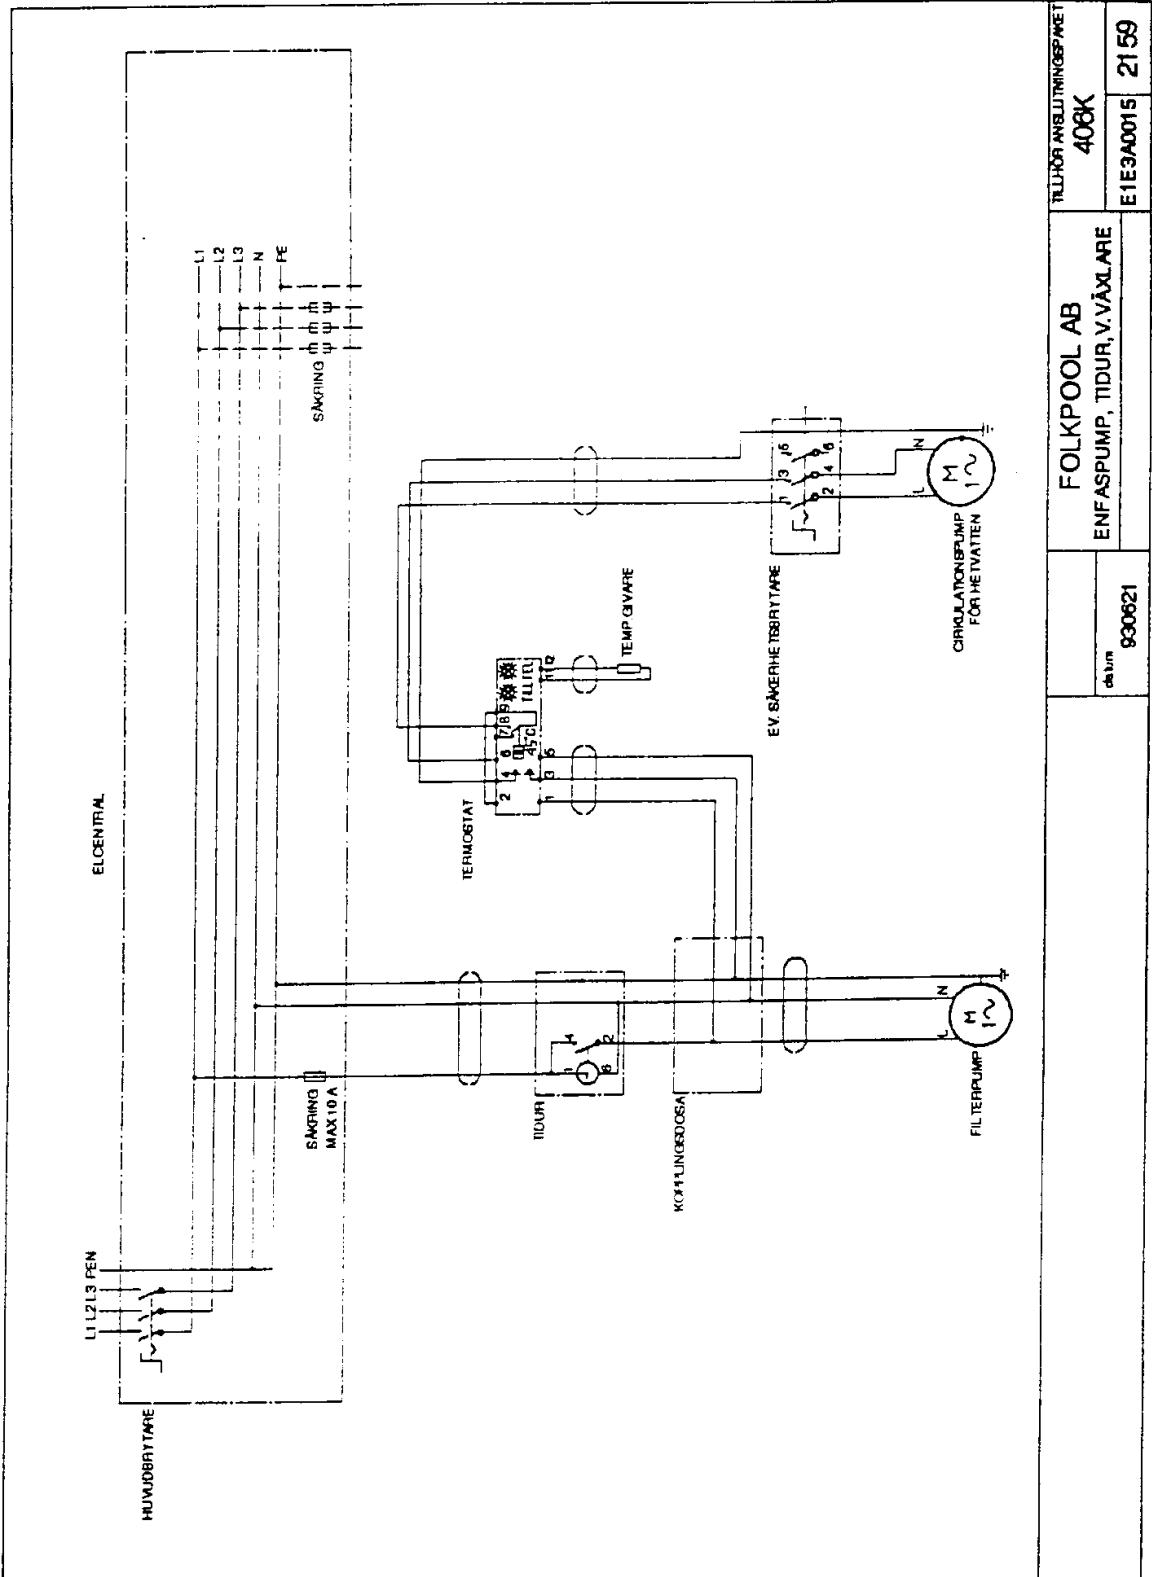


TILLFÖR ANSLUTNINGSPÅRET
408K
E1E3A0015 2159


FOLKPOOL AB
ENFASPUMP, TIDUR, V.VÄXLARE

del nr 930621

Elanslutning

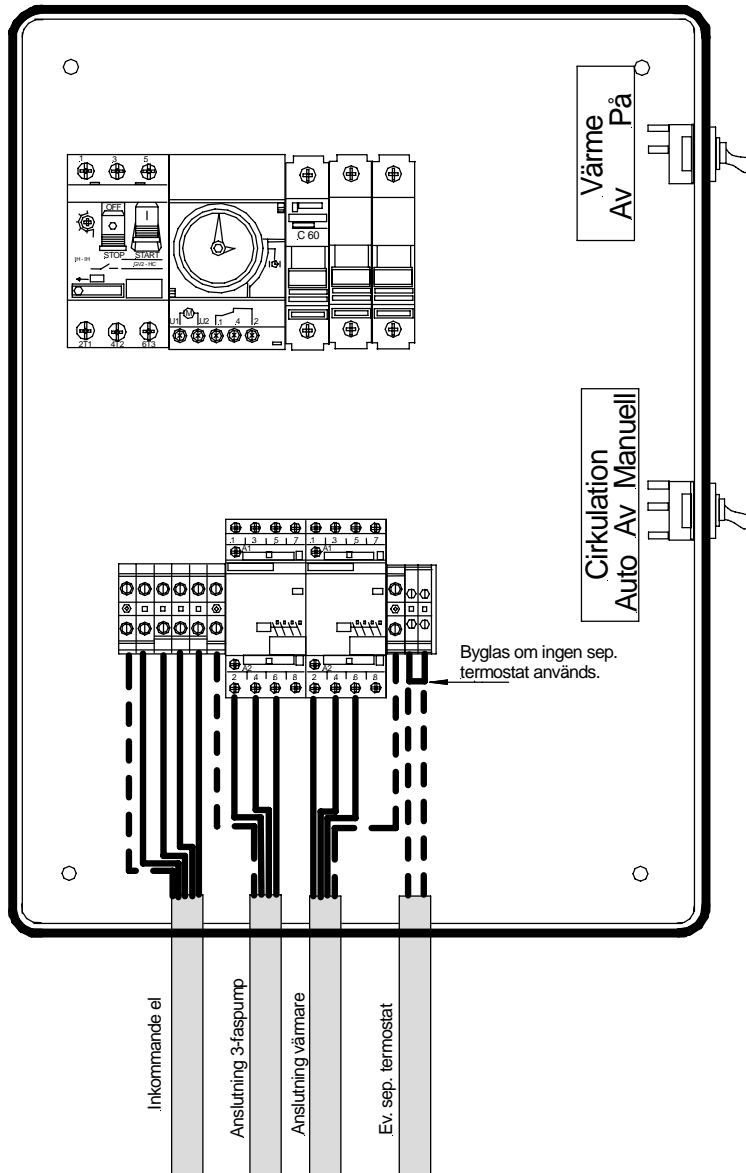

Elanslutning

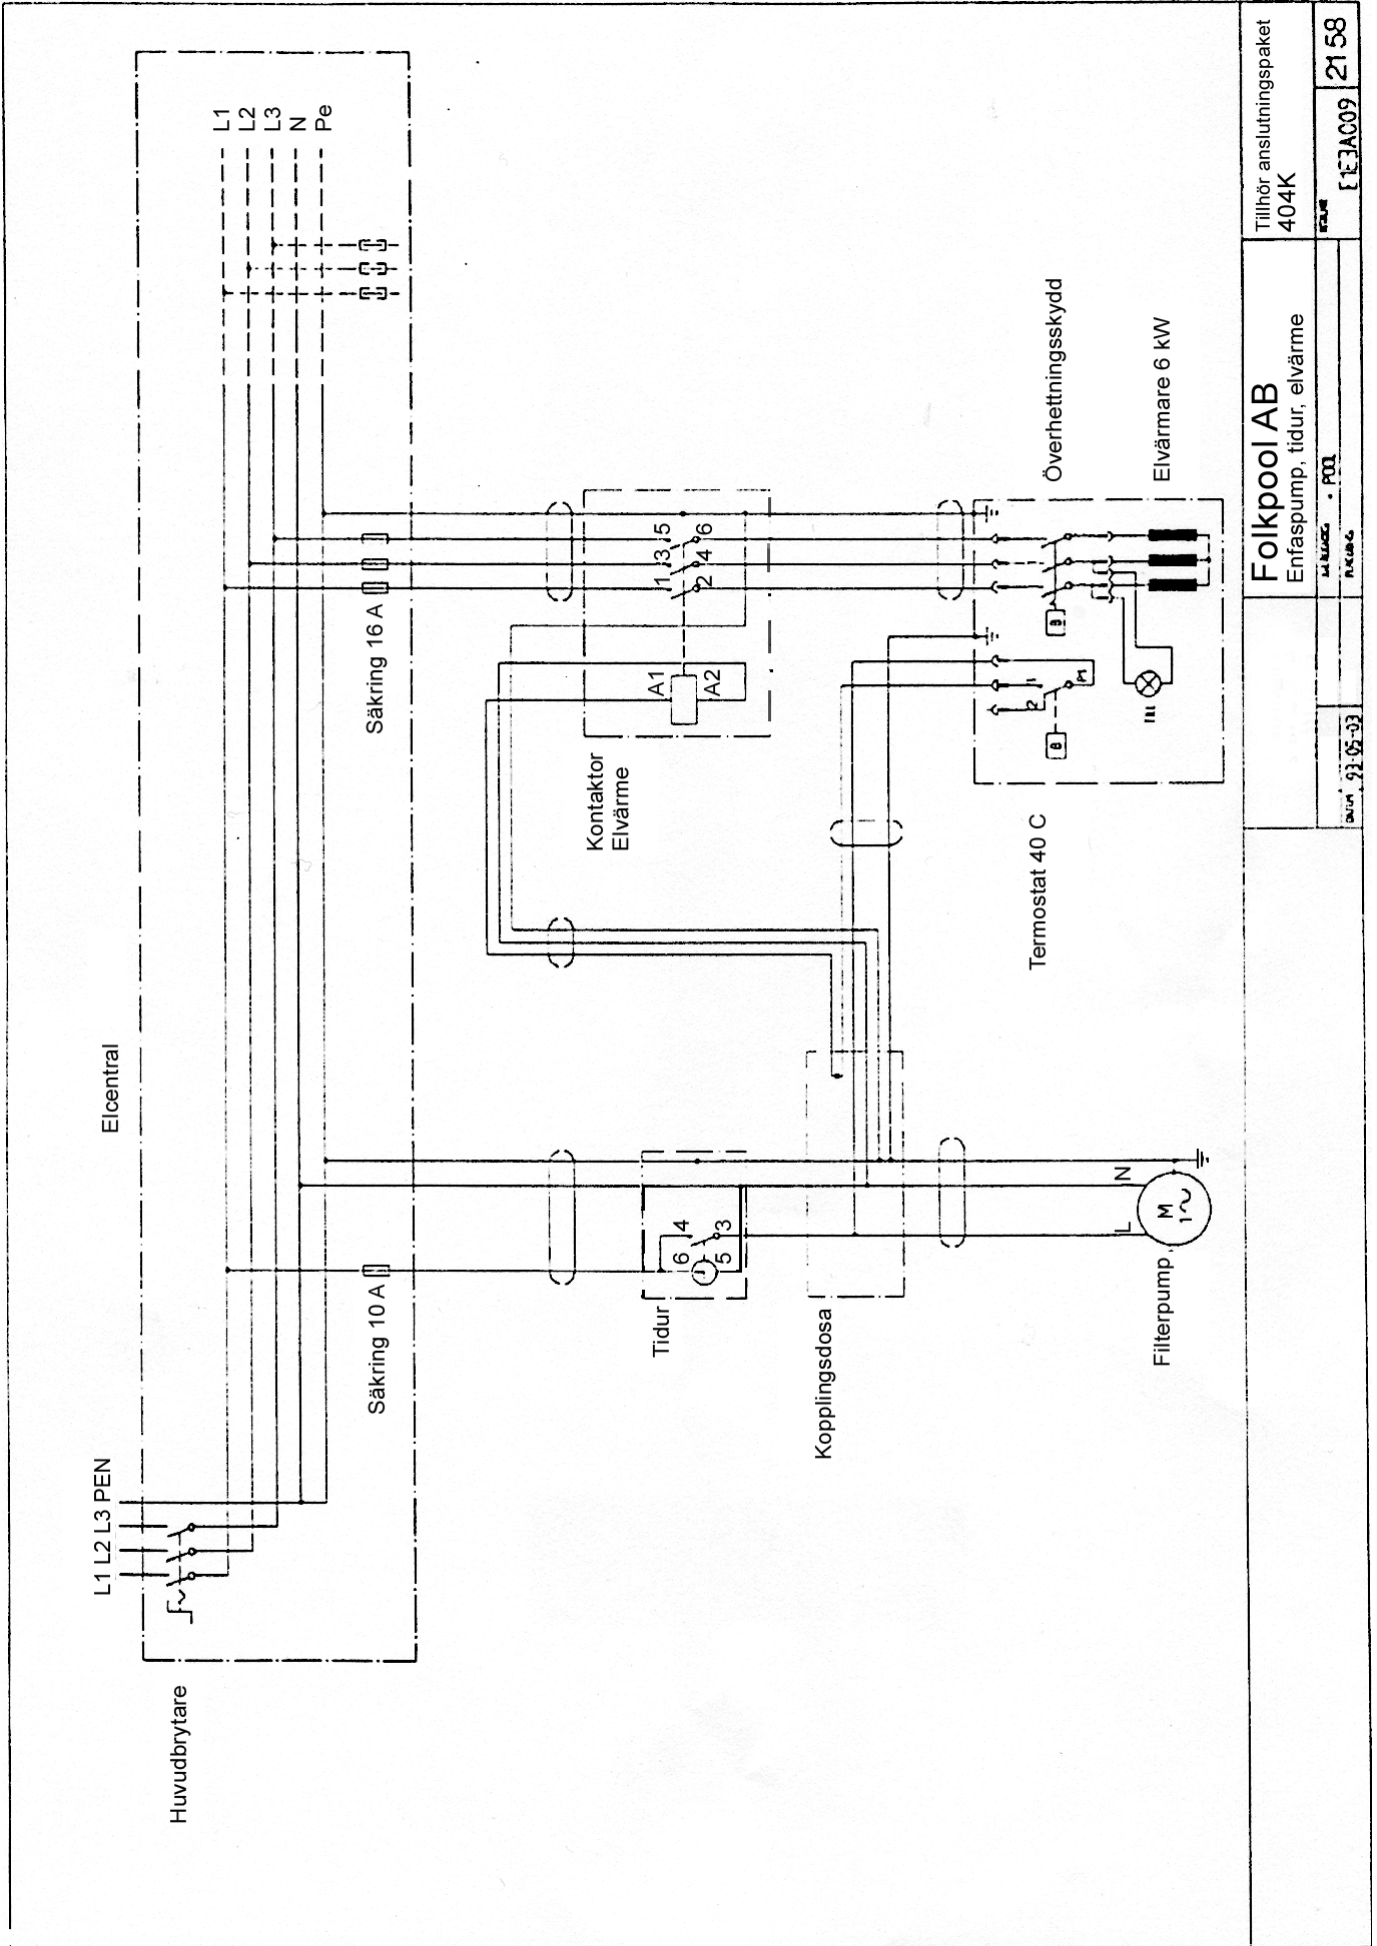

Tillhör anslutningspaket
404K

Folkpool AB
Enfaspump, tidur, eivärme

2007-05-03

1313AC09

2158